

Elosztó jele: "E-1"
Elosztó megnevezése: elosztó

Feszültség: 3x 400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-C-S rendszer (nullázás)
Beépített teljesítmény: 20.9 kW.
Egyidejű teljesítmény: 12 kW.
Zárlati áram: max.10 kAeff.
Névleges áramerősség: 3x20 A.
Beépítés helye: falba süllyesztve.

Az elosztókat az MSZ EN 61439 szabvány szerint kell elkészíteni.

Az elosztó típusa:

Lemezházas és műanyag fal elosztóberendezés, TS35 kalapsínekkel, nulla és PE sínkel, sorozatkapcsokkal.

Típus: SCHRACK, Modul 160 Compact, 120KE, 5 soros, 24KE széles, 905x545x124mm, IP30.


Kábelcsatlakozás: alsó betáp, felső (hátsó) elmenő.


Készülék típusok:


- Készülékek általában: Schrack.
- Kapcsolók. Schrack.
- Túlfeszültség elleni védelem: Schrack.

Az elosztó összeállítási terv az utolsó oldalakon látható!

Tervező: 		REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549			
Építető : Tomajmonostora Községi Önkormányzata 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.		Generál tervező:		Munkaszám: 115/17.	
Munka megnevezése: IRATTÁR ÉPÜLET LÉTESÍTÉSE				Tervfajta: KIVITELI	
Építés helye: 5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7.				Lépték: 1:10	
Rajz megnevezése: "E-1" ELOSZTÓ TERVE				Rajzsorszám: EV-7	
Felelős villamos tervező: NAGY ATTILA V/16-0678		Tervező munkatárs:	Lapszám: 1	Összes lap: 7	Kelt: 2017.09.
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.					

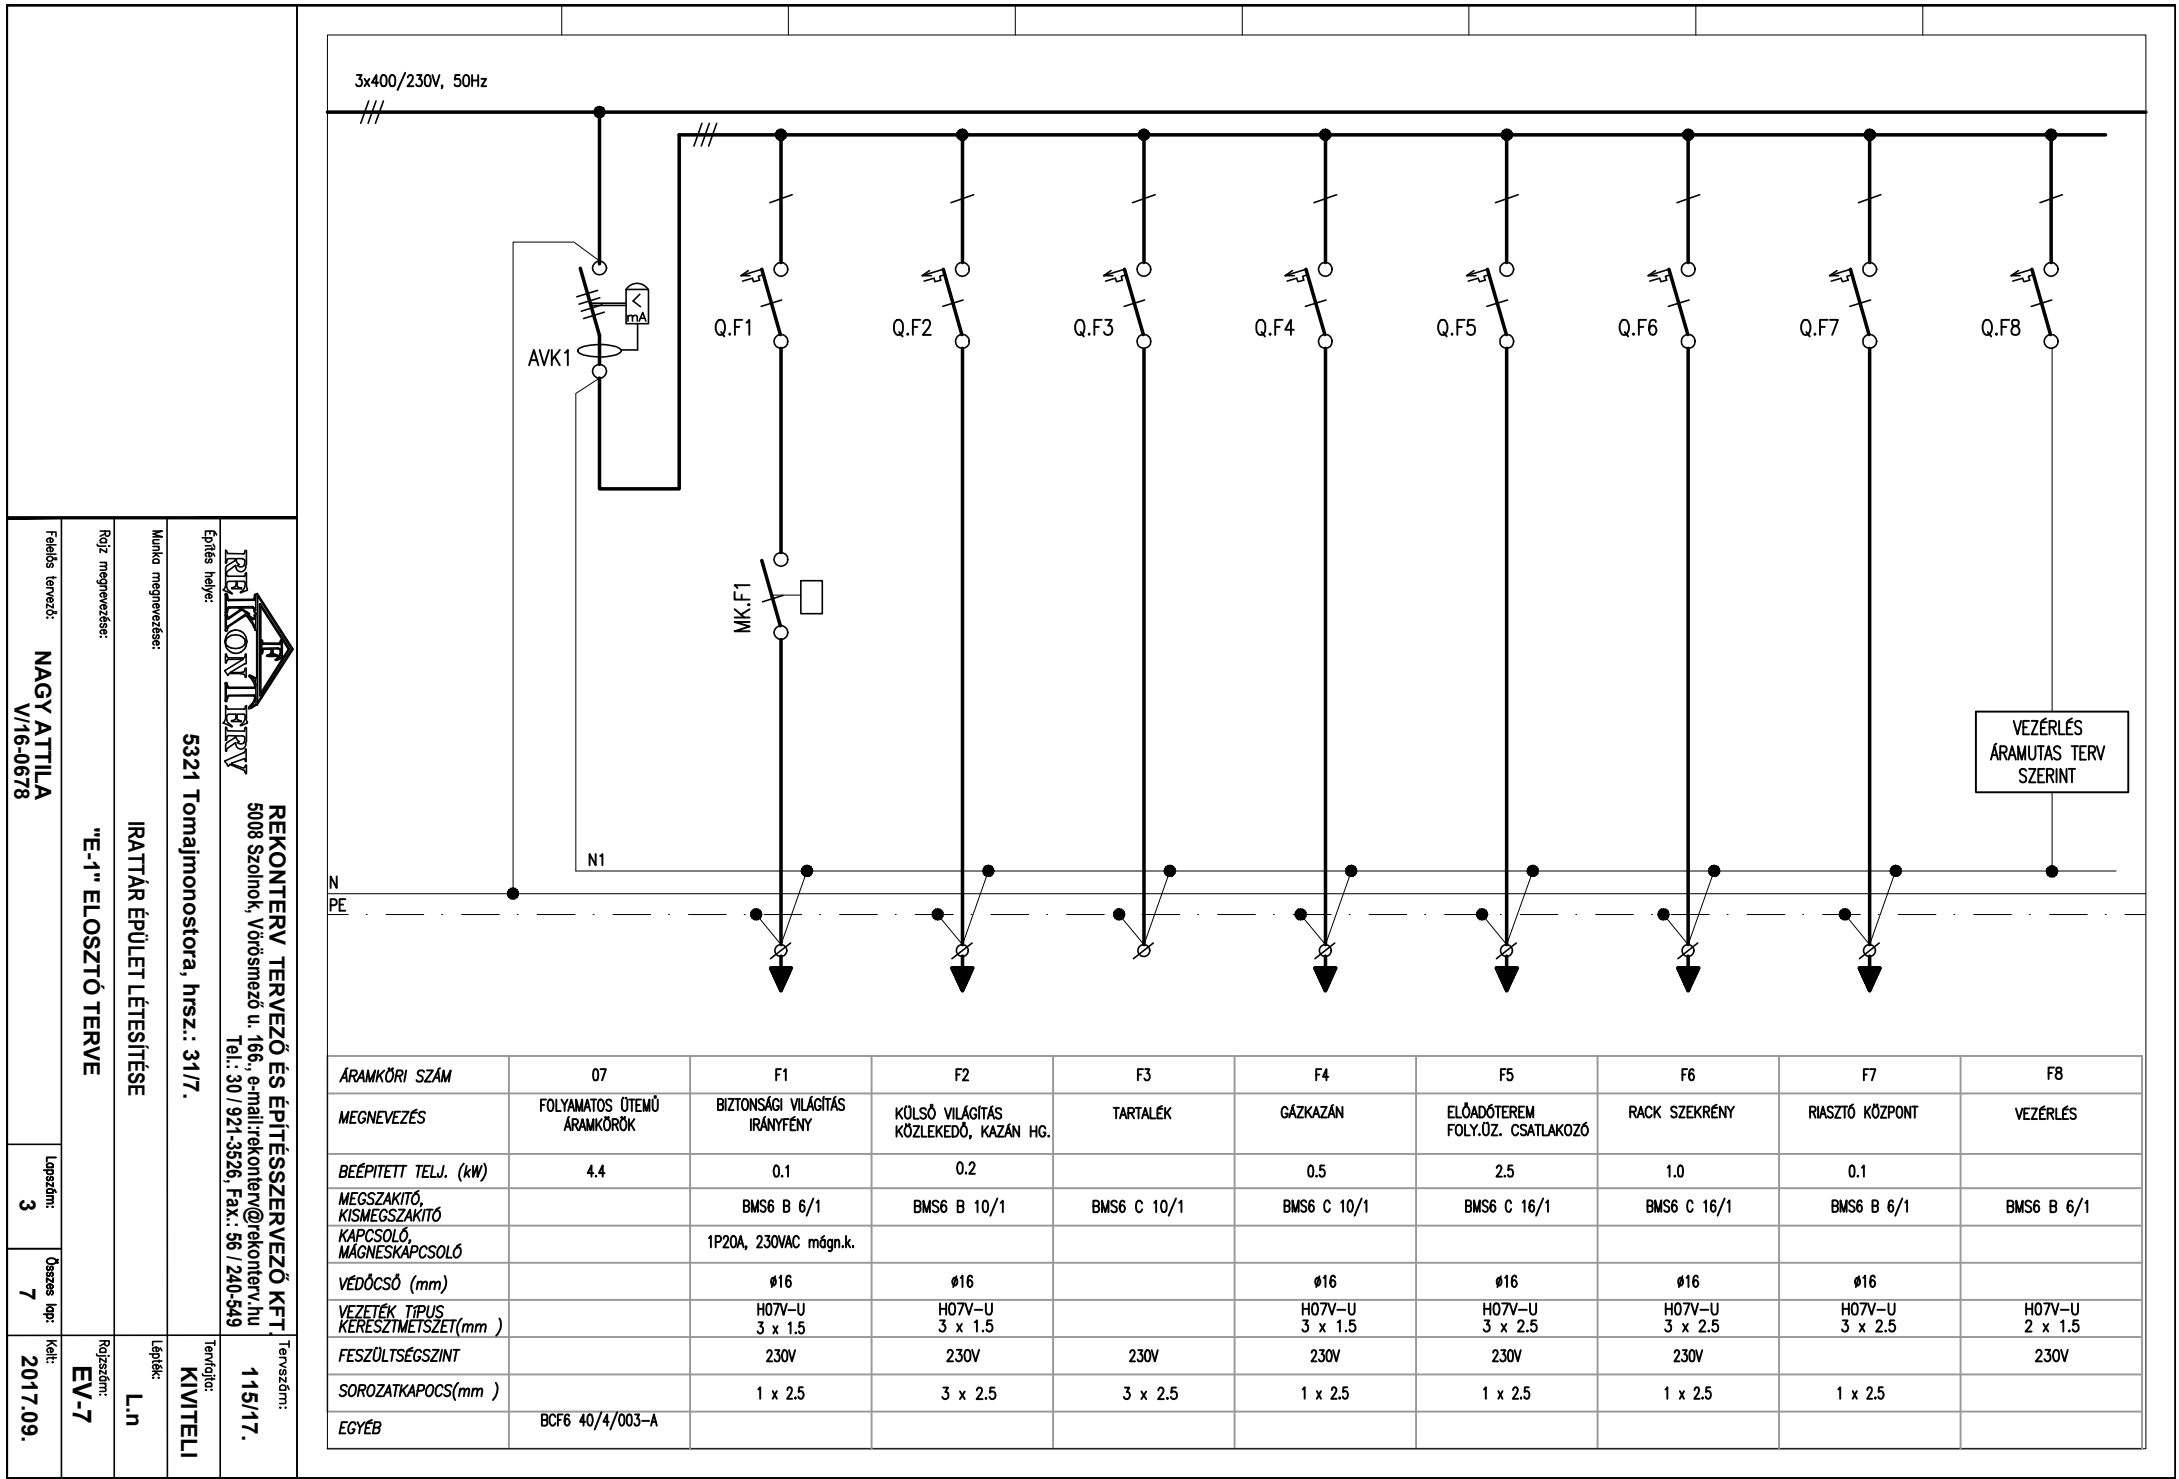

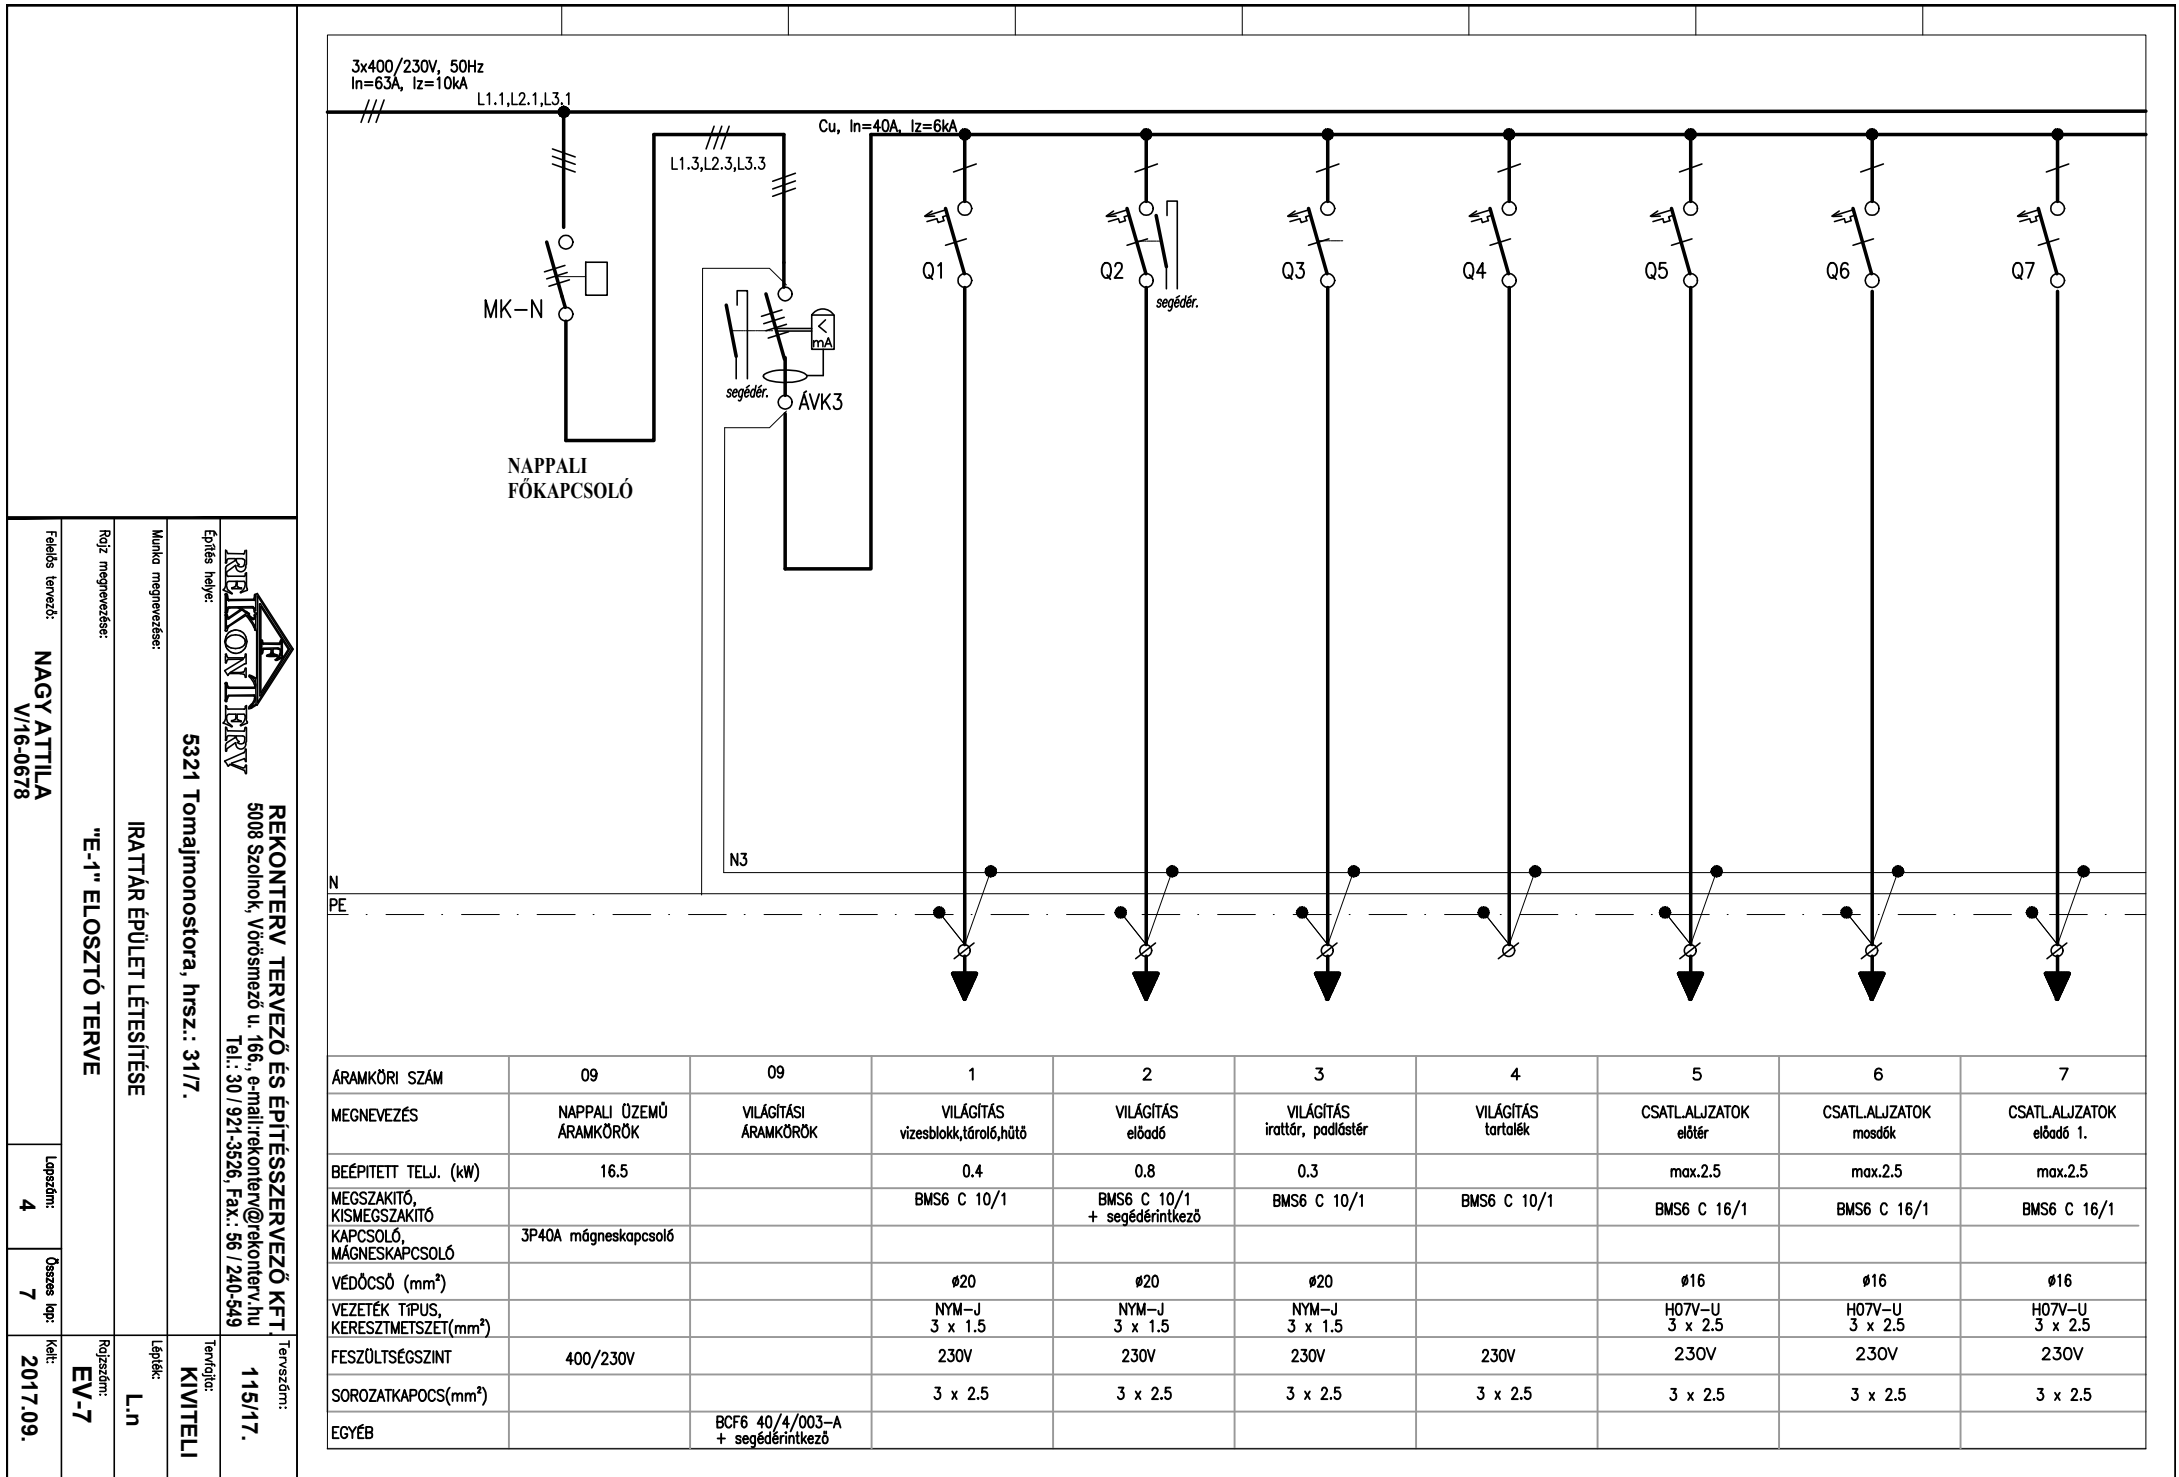

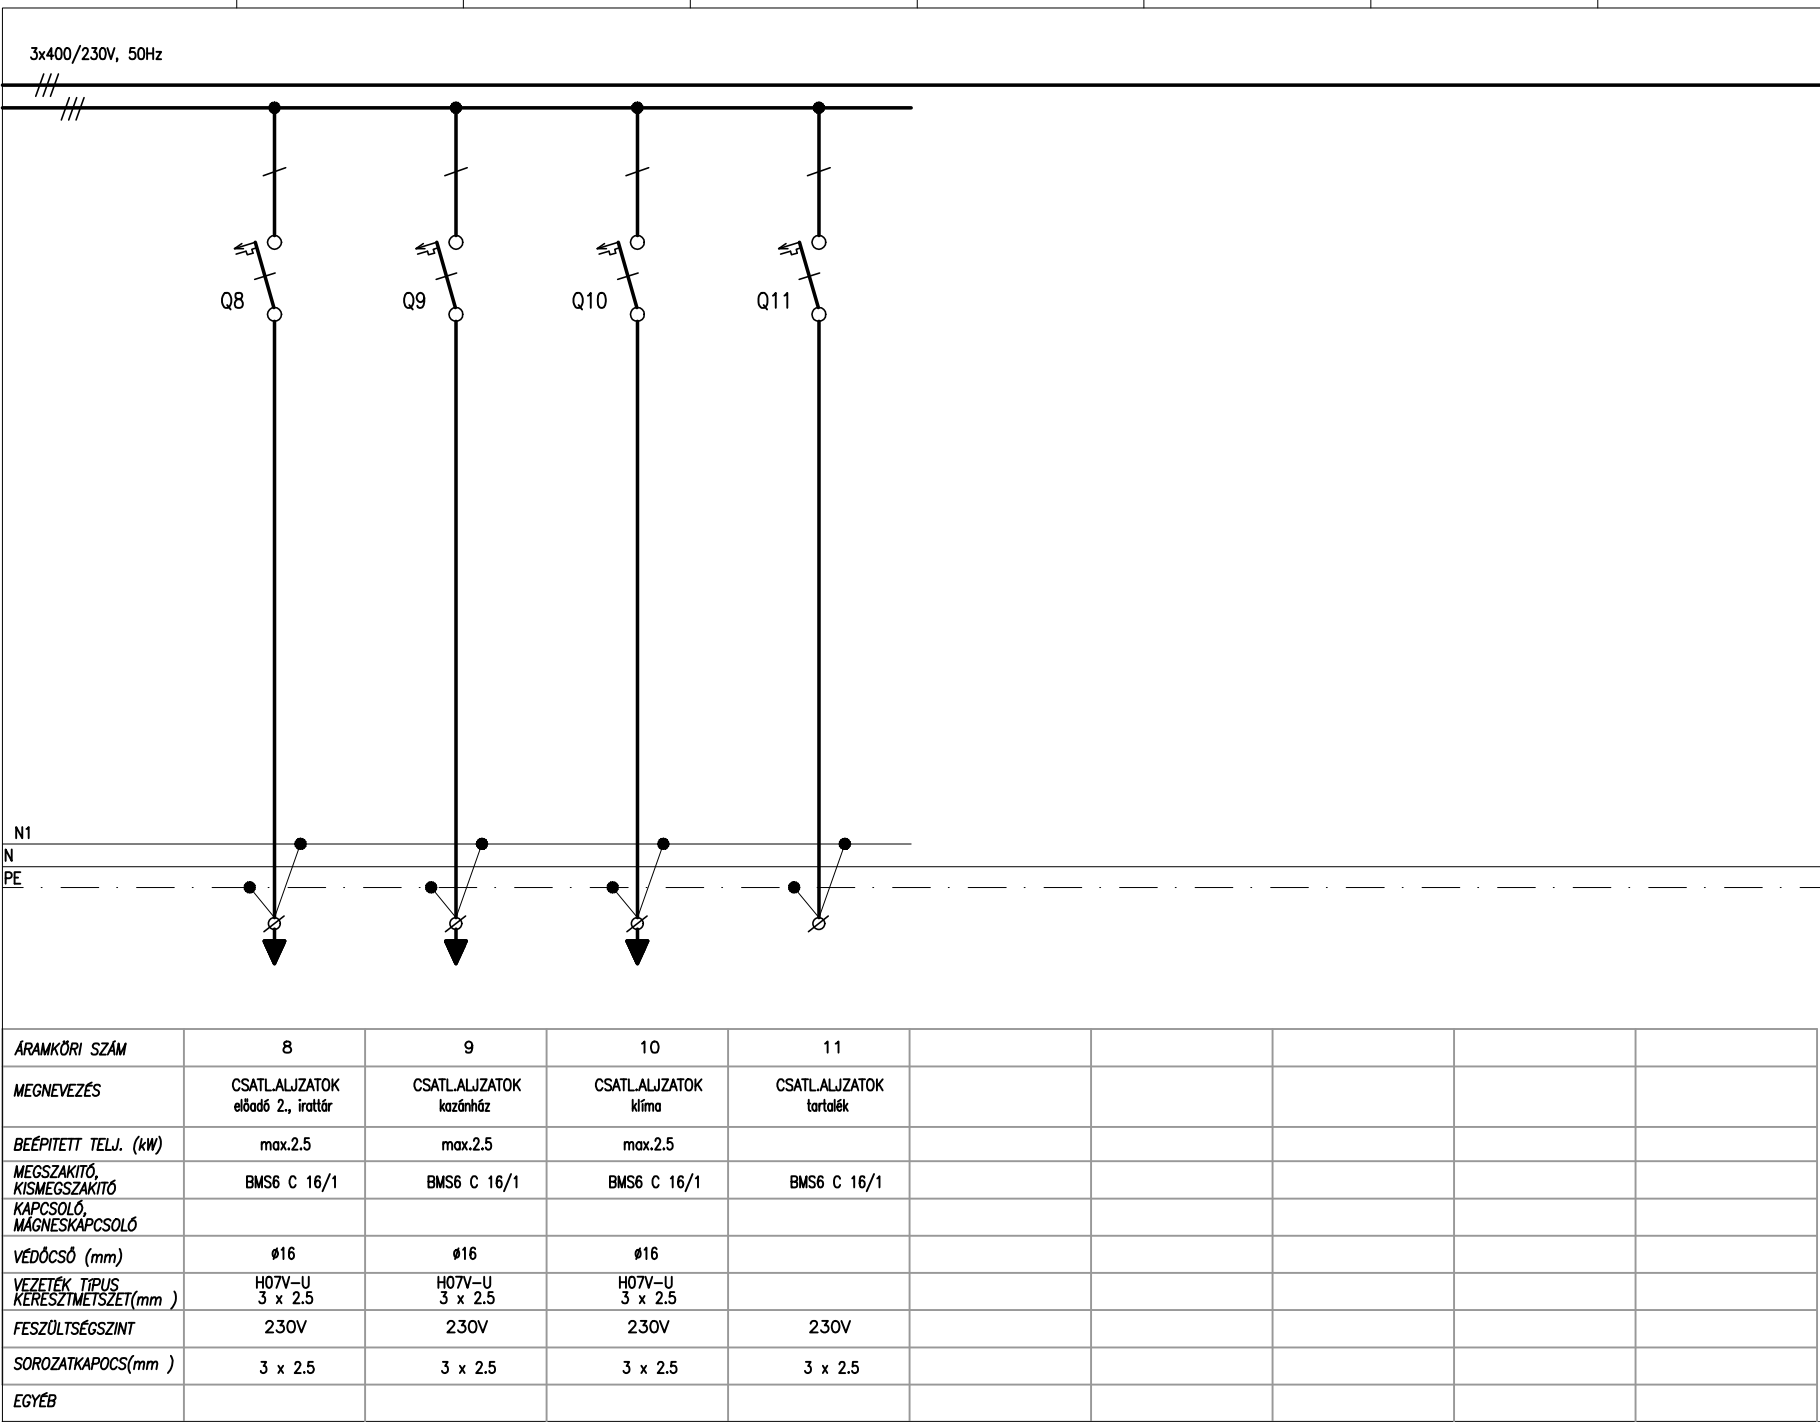

REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail:rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549

Építés helye:

5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7.

Munka megnevezése:

IRATTÁR ÉPÜLET LÉTESÍTÉSE

Rajz megnevezése:

"E-1" ELOSZTÓ TERVE

Feladás tervező:

NAGY ATTILA
V/16-0678

Lapszám:

5

Összes lap:

7

Kelt:

2017.09.

Tervező:

115/17.

Tervező:


KIVITELI

Lépték:

L.N

Rajzsám:

EV-7

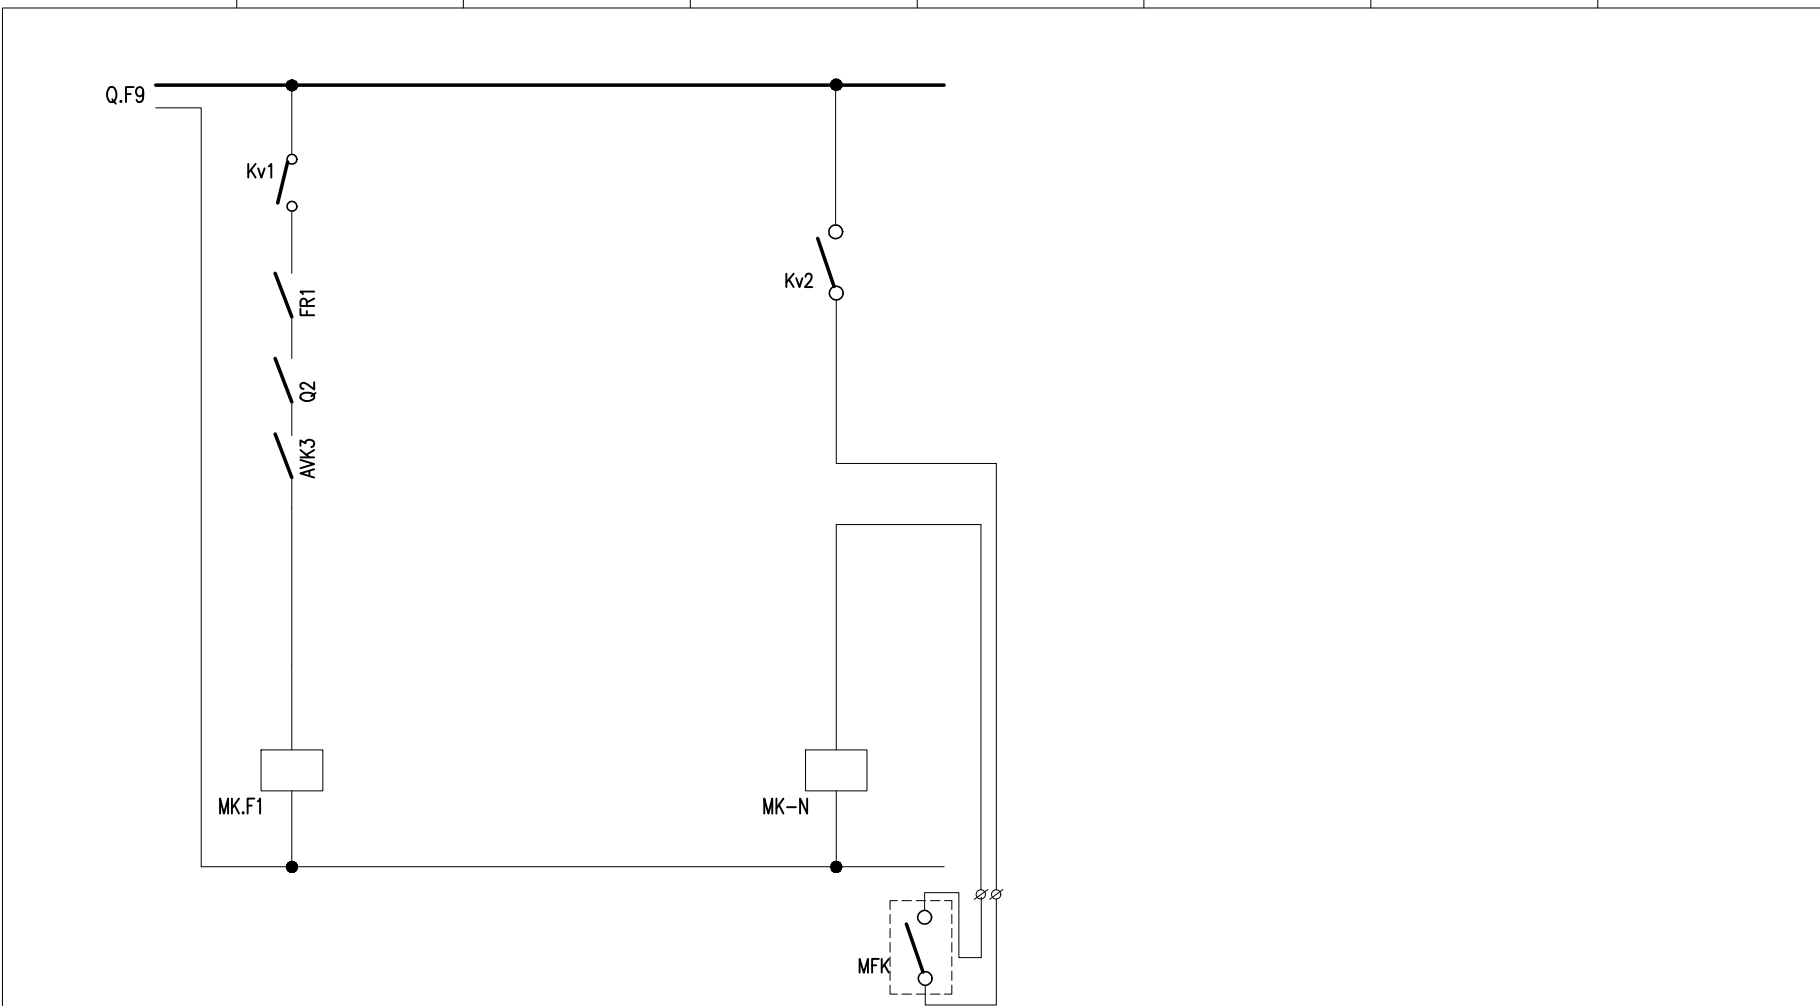

ÁRAMKÖRI SZÁM	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9
MEGNEVEZÉS	FESZÜLTSG ÉS KISM.HIBA FIGYELÉS			MUNKASZÜNETI LEVÁLASZTÁS	MUNKASZÜNETI FŐKAPCSOLÓ				
BEÉPÍTETT TELJ. (kW)									
MEGSZAKÍTÓ, KISMEGSZAKÍTÓ									
KAPCSOLÓ, MÁGNESKAPCSOLÓ	1P 10A, '0-1' mod. ki-be kapcsoló			1P20A mod.kapcs.					
VÉDŐCSŐ (mm²)									
VEZETÉK TÍPUS, KERESZTMETSZET(mm²)					H05W-F 2 x 1.0				
FESZÜLTSGSZINT				230V	230V				
SOROZATKAPOC(S)(mm²)					2 x 2.5				
EGYÉB									



REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549

Építés helye:

5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7.

Munka megnevezése:

IRATTÁR ÉPÜLET LÉTESÍTÉSE

Rajz megnevezése:

"E-1" ELOSZTÓ TERVE

Feladás tervező:

NAGY ATTILA
V/16-0678

Lapszám:

6

Összes lap:

7

Kelt:

2017.09.

Tervező:

115/17.

Tervező:

KIVITELI

Lépték:

L.N


Rajzsám:


EV-7

ELOSZTÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV

(ajtó és maszk nélkül)

(zárt ajtóval)

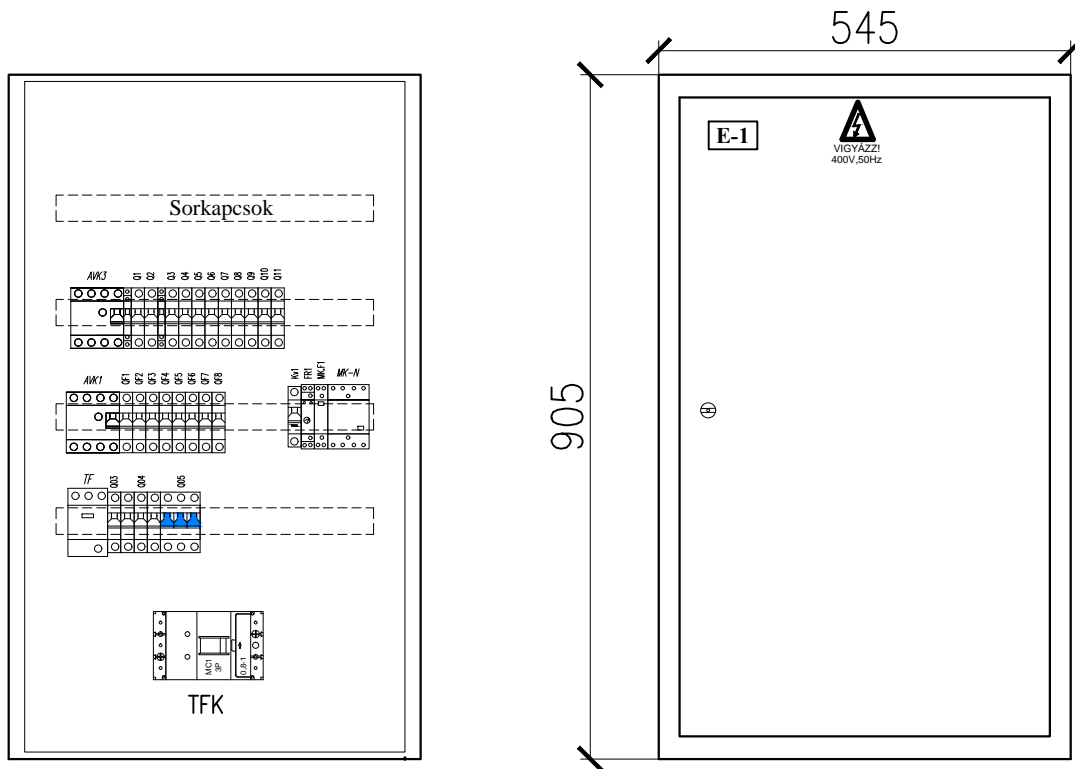

		REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549		Tervszám: 115/17.
Építés helye: 5321 Tomajmonostora, hrsz.: 31/7.		Tervfajta: KIVITELI		
Munka megnevezése: IRATTÁR ÉPÜLET LÉTESÍTÉSE		Lépték: 1:10		
Rajz megnevezése: "E-1" ELOSZTÓ TERVE		Rajzszám: EV-7		
Felelős tervező: NAGY ATTILA V/16-0678		Lapszám: 7	Összes lap: 7	Kelt: 2017.09.