
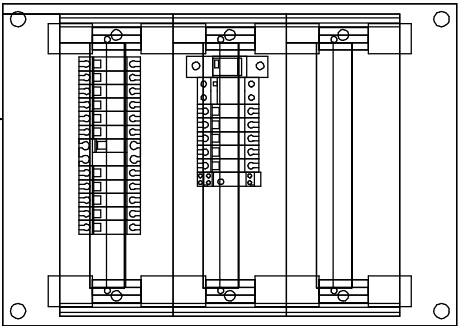



SZEKRÉNY JAVASOLT TÍPUSA
PRAGMA 18 3SOROS

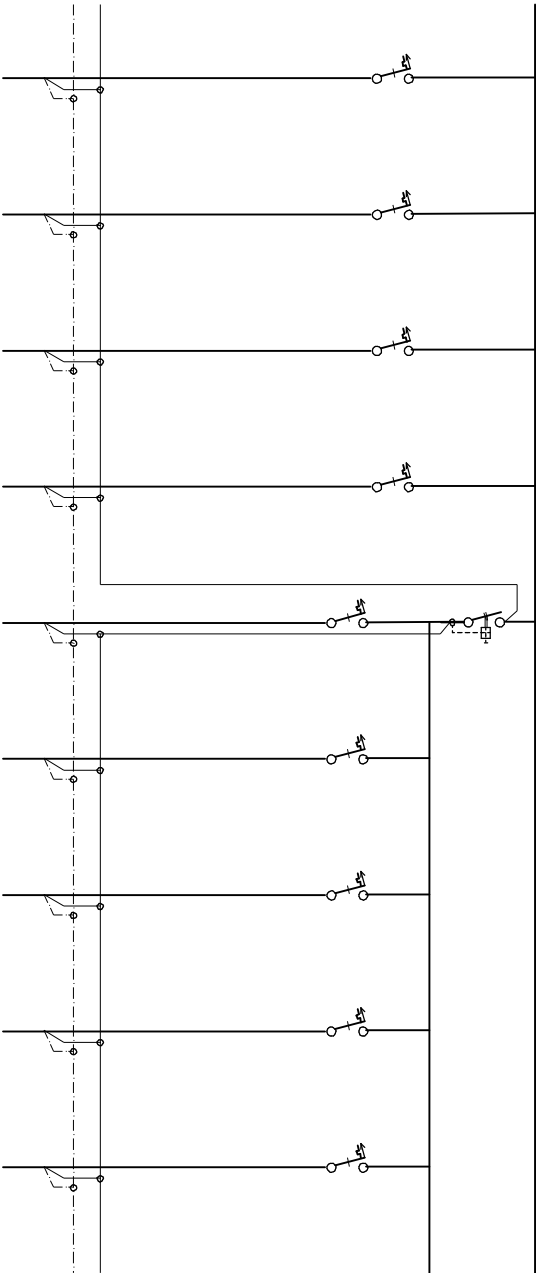

Jel	07	08	09	10	11	12	13	14	T
Megnevezés	Fűtés szabályzó	Szolder szabályzó	Riasztó központ	Klímó beltéri egységek	Dugaljék	Dugaljék	Dugaljék	Dugaljék	Torlatok
Biztosító	IC60N IP/6A	IC60N IP/6A	IC60N IP/6A	IC60N IP/6A	IC60N IP/10A	IC60N IP/10A	IC60N IP/10A	IC60N IP/10A	IC60N IP/10A
Kapcsoló									
Mágnescapcsoló									
Hőkioldó									
Vezeték típus	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	
Keresztm (mm ²)	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	
Teljesítmény kW									
Egyéb									

FESZÜLTSEG: 3+N 400./230V 50Hz
ÉRINTÉSVÉDELLEM: TN (NULLÁZÁS) MSZ EN 60364-4-41

Módosítás	Dátum:	Tervező:  EGERVÁRI ÉS TÁRSAS Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt		Megrendelő: Tomajmonostora Község Önkormányzata 5324. Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.	Tervező:	Egervári László	Rajzszám: V-4
		5000 Szolnok, Tanács u. 1. Tel:(36) 56-515-001; Fax/üzrőgz:(36) 56-515-002		Létesítmény megnevezése: Háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat	Kamarai eng.szám:	V-16-0222	Lapszám: 2/2
				Létesítmény helye: 5324 Tomajmonostora, Petőfi S. u. 5. hrsz.4.70	Munkaszám:	50/2017	Tervfajta:
				Tervlap megnevezése: TERVEZETT E-1 ELOSZTÓ TERVE 1.	Dátum:	2017.09.h6	